


# Elektro-Anschlusspläne für Fischbach-Scheibenanker-Motoren

0.13-2 I.


Motoren: D015, D025, D500, D850, D1, D2, D2,5, D5

3x 400V 50Hz/60Hz


Gebläsebaureihe: D/DS/CE-,CFE-,HD/HE-,FLR-links/AW/CEK-,HEK-rechts

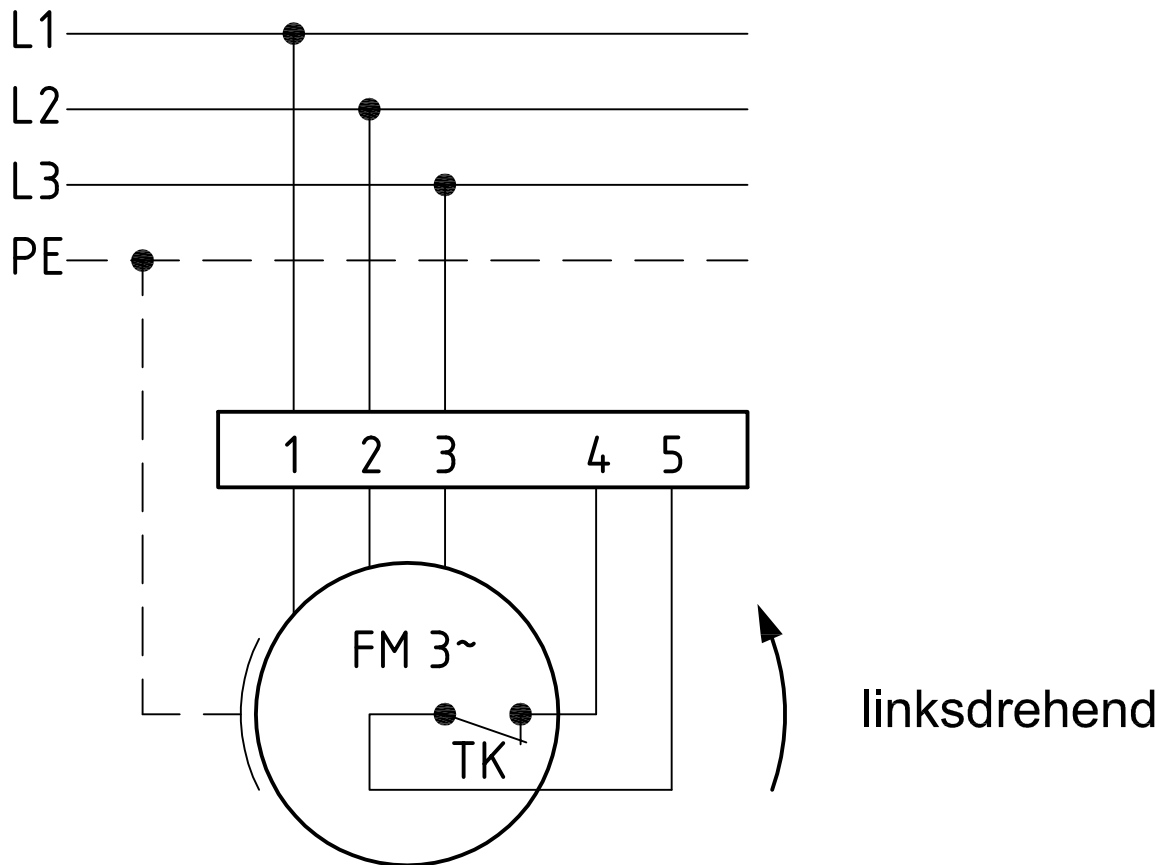

## Ansaugseite des Spiralgehäuses

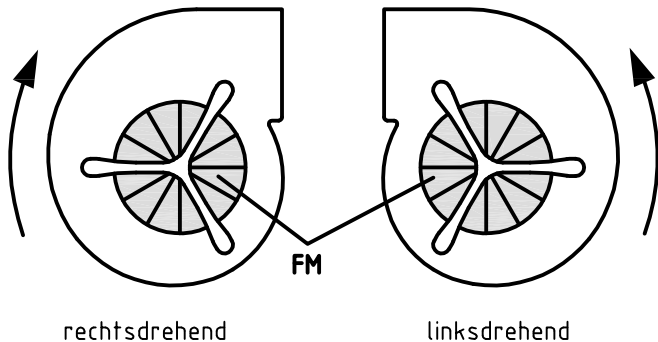

## Ansaugseitig (ohne Spiralgehäuse)

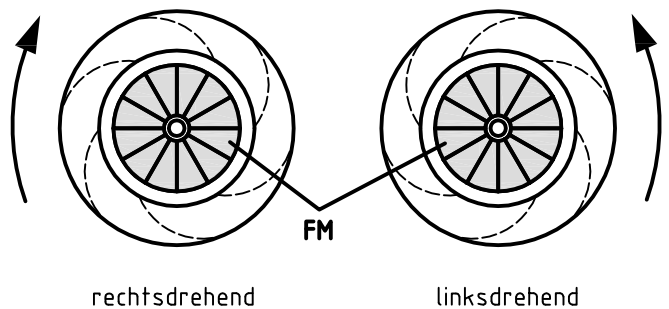

TK = Thermokontakt  
(Belastbar bis max. 2A)  
FM = Fischbach-Scheibenanker-Motor

## Wichtig!

Um die Drehrichtung zu bestimmen, sehen Sie auf den Pfeil auf dem Ventilatorgehäuse. Um die Drehrichtung zu ändern müssen Sie bei einphasigen Geräten 3 und 4 tauschen, bei dreiphasigen Geräten 1 und 2.


# Elektro-Anschlusspläne für Fischbach-Scheibenanker-Motoren

0.13-2 r.


Motoren: D015, D025, D500, D850, D1, D2, D2,5, D5

3x 400V 50Hz/60Hz

Gebälsebaureihe: CE-,CFE-,HE-,FLR-rechts/A/CEK-,HEK-links

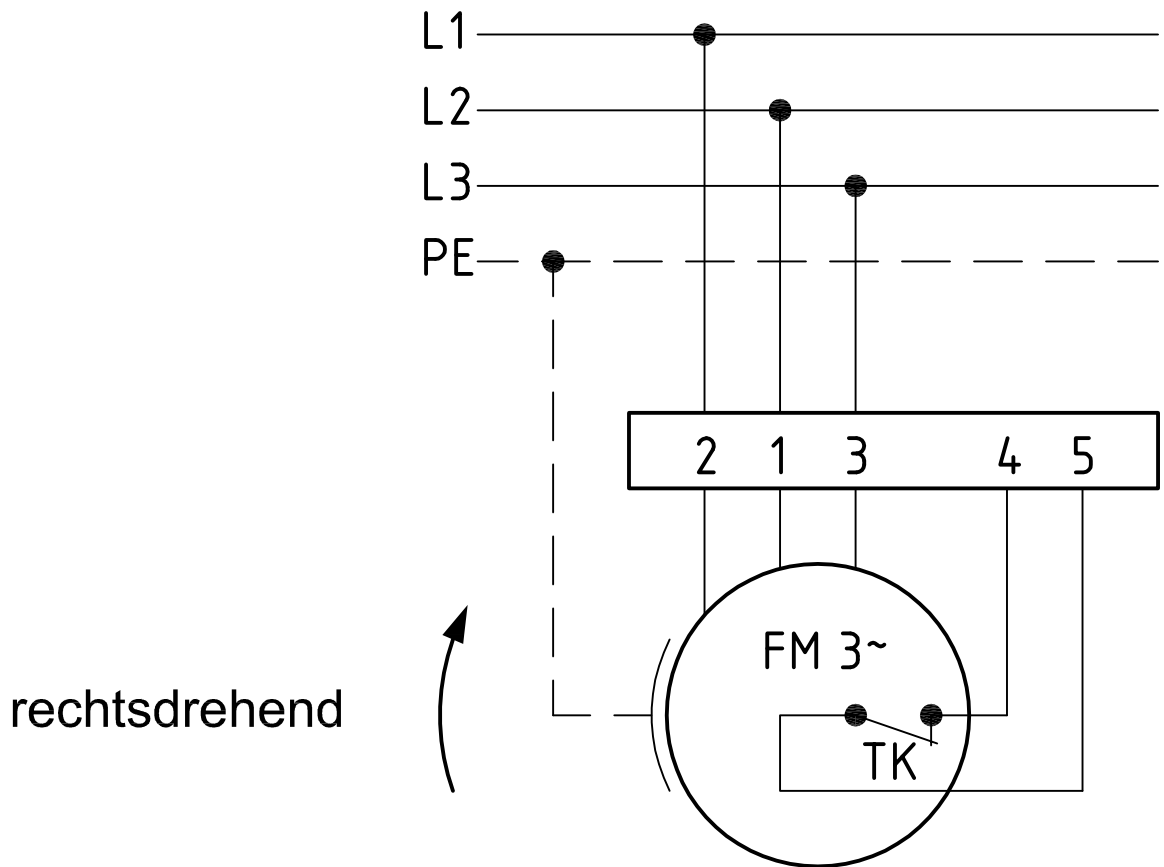


## Ansaugseite des Spiralgehäuses

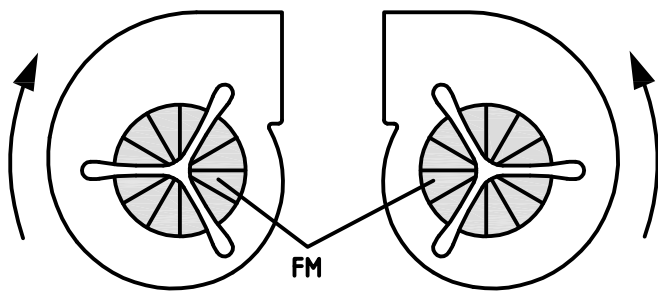

rechtsdrehend

linksdrehend

## Ansaugseitig (ohne Spiralgehäuse)

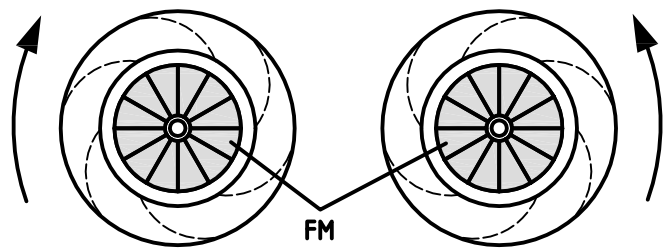

rechtsdrehend

linksdrehend

TK = Thermokontakt  
(Belastbar bis max. 2A)  
FM = Fischbach-Scheibenanker-Motor

## Wichtig!


Um die Drehrichtung zu bestimmen, sehen Sie auf den Pfeil auf dem Ventilatorgehäuse. Um die Drehrichtung zu ändern müssen Sie bei einphasigen Geräten 3 und 4 tauschen, bei dreiphasigen Geräten 1 und 2.

# Elektro-Anschlusspläne für Fischbach-Scheibenanker-Motoren


0.16-1 / 0.16a-1

Motoren: 2x D500, 2x D850, 2x D1, 2x D2,5, 2x D5, TD10


3x 400V 50Hz/60Hz

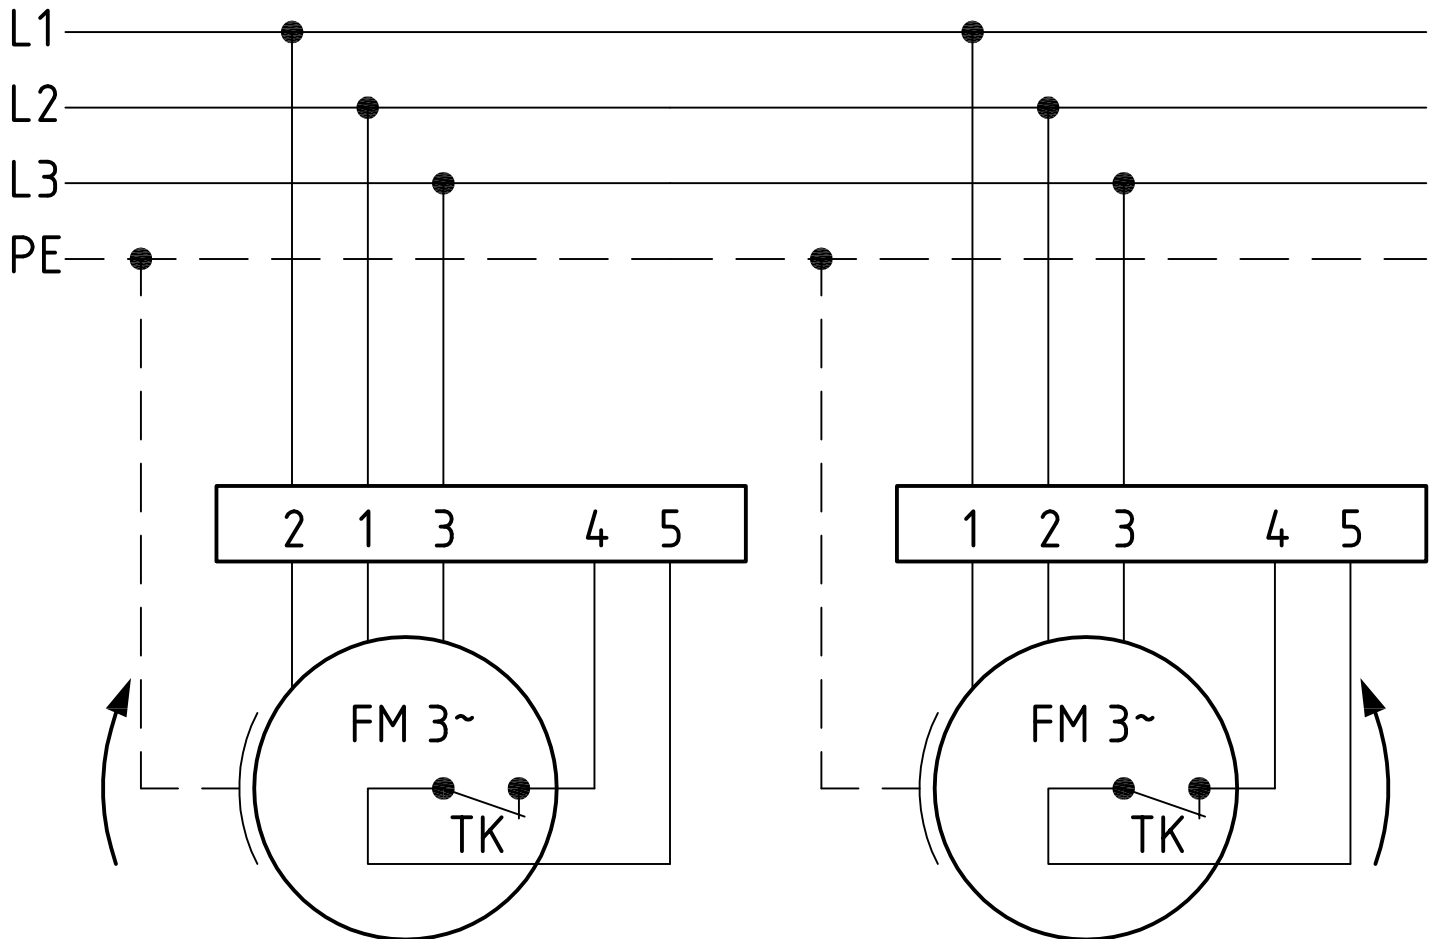

## Ansaugseite des Spiralgehäuses

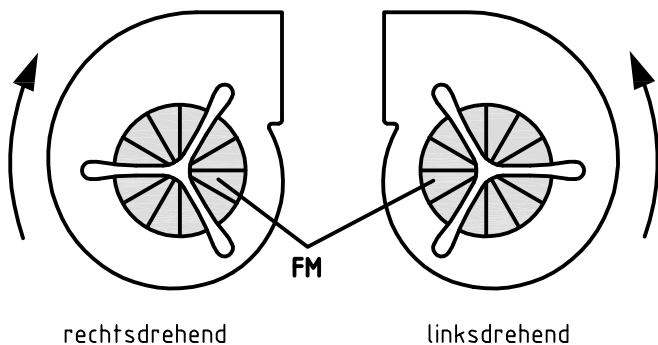

## Ansaugseitig (ohne Spiralgehäuse)

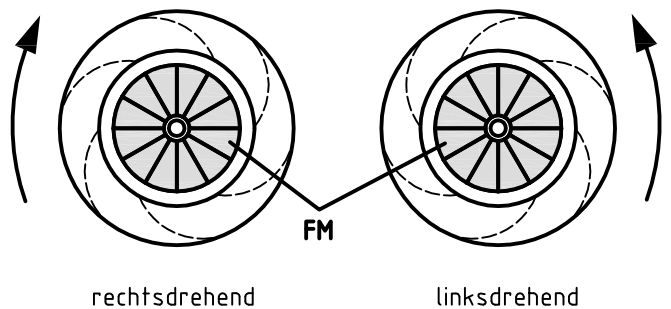

TK = Thermokontakt  
(Belastbar bis max. 2A)  
FM = Fischbach-Scheibenanker-Motor

## Wichtig!

Um die Drehrichtung zu bestimmen, sehen Sie auf den Pfeil auf dem Ventilatorgehäuse. Um die Drehrichtung zu ändern müssen Sie bei einphasigen Geräten 3 und 4 tauschen, bei dreiphasigen Geräten 1 und 2.